


speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2600

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1300	1650	740	1260	700
5	400	1450	1650	900	1260	800
6	450	1550	1650	1000	1260	900
7	525	1550	1800	1000	1400	900
8	600	1650	1800	1100	1400	900

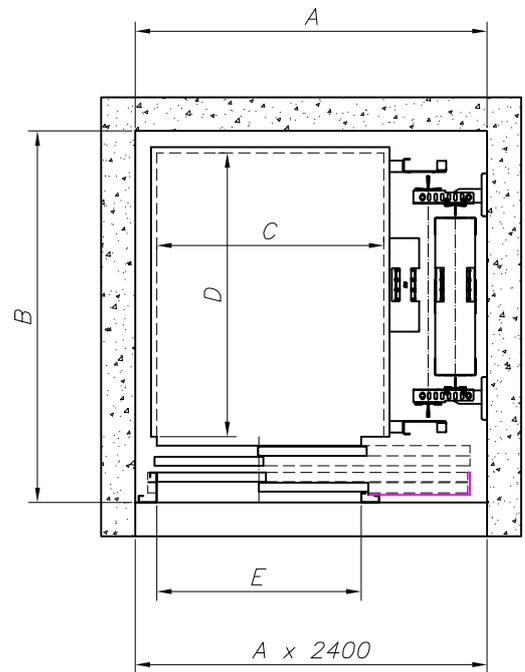

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.