


speed скорост скорость	pit дъно прямок	headroom таван потолок
1.00	700	2700
1.60	900	2750

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
6	450	1750	1600	1550	800	1000
8	600	1750	1800	1550	1000	1000
10	750	1900	1900	1700	1100	1100
10	800	2000	1900	1800	1100	1200
13	1000	2300	1900	2100	1100	1200

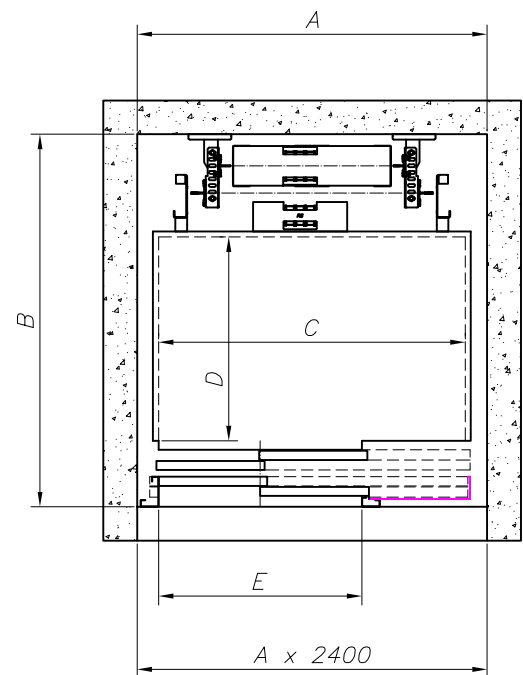

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.