


speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	800	3400
1.60*	970	3600

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1300	1300	890	1040	700
7	525*	1400	1600	970	1340	800
7	525*	1500	1500	1070	1240	900
8	600*	1600	1600	1170	1340	900
9	675*	1600	1700	1170	1440	900
10	750*	1600	1850	1170	1590	900

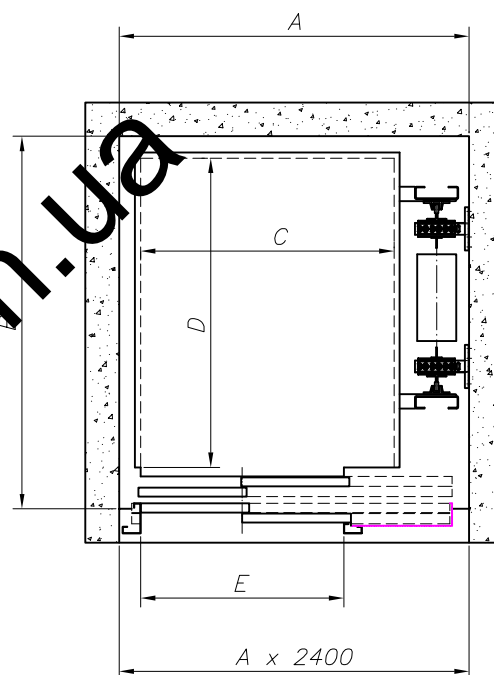

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between  $-20$  mm  $+30$  mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от  $-20$  мм до  $+30$  мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от  $-20$  мм до  $+30$  мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.