


speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	1000	3300
1.60	1150	3400

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
13	1000	1900	2550	1120	2100	1000
17	1275	2000	2750	1220	2350	1100
19	1425	2100	2800	1320	2400	1100
20	1500	2150	2850	1370	2450	1200
21	1600	2200	2950	1420	2450	1300
26	2000	2300	3250	1520	2720	1300

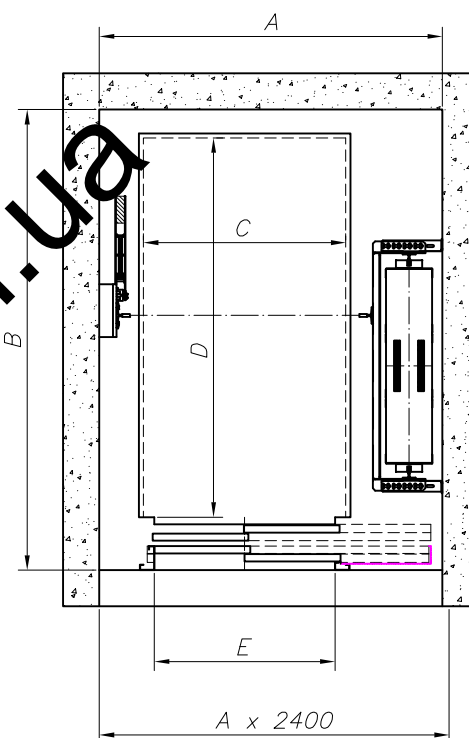

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between -20 mm $+30$ mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от -20 мм до $+30$ мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от -20 мм до $+30$ мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.